


СХЕМА
размещения зданий и сооружений,
наружного противопожарного водоснабжения
и пожарных щитов
(Образец)

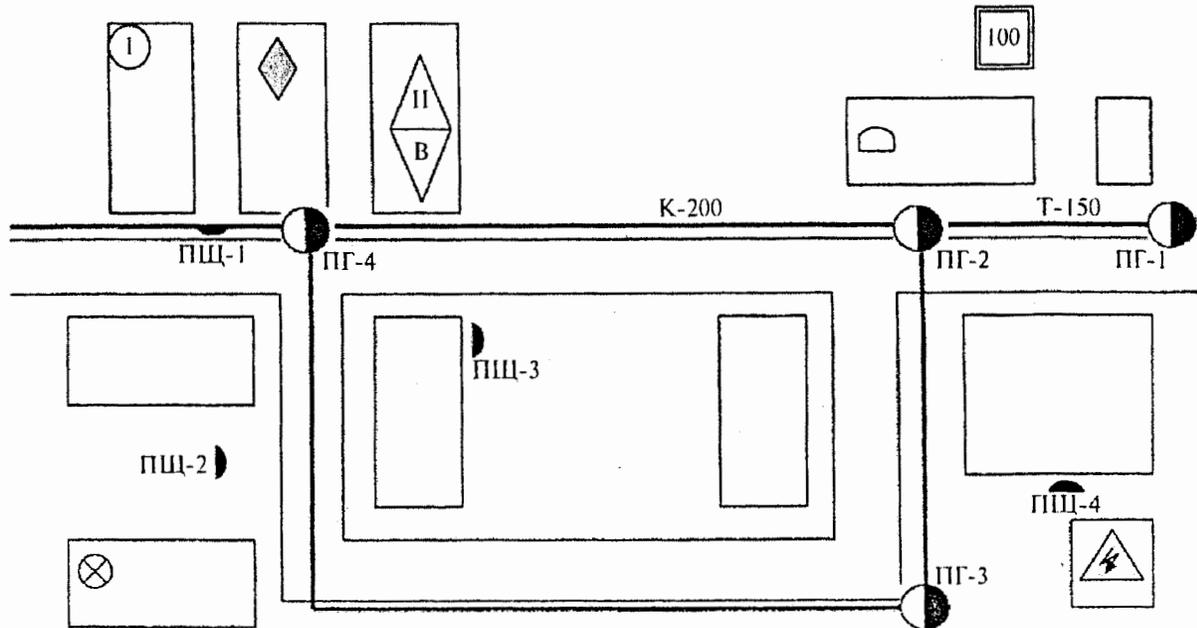

Условные обозначения

<u>К-200</u>	кольцевой наружный водопровод Ø 200 мм (синим цветом)		степень огнестойкости (верхний треугольник) и категория здания (нижний треугольник)*
<u>Т-150</u>	туповый наружный водопровод Ø 150 мм (зеленым цветом)		пожарный резервуар (водоем) объемом 100 м ³ (линии квадрата синего цвета)
 ПГ-3	пожарный гидрант (полукруга закрашено синим цветом)	 ПЩ-4	пожарный щит (полукруг закрашен красным цветом)
	хранение ЛВЖ и ГЖ		хранение взрывчатых веществ (линии красного цвета)
	здания энергоснабжения (треугольник закрашен желтым цветом)		хранение ядовитых веществ (ромб закрашен зеленым цветом)
	экспликация зданий (оформляется в отдельной таблице)**		

* Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон по правилам устройства электроустановок, которые следует обозначать на дверях помещений.

** Указываются наименование здания в скобках, максимально допустимое количество человек, находящихся днем/ночью (пример: 1. Штаб (10/2)).